

御納入先

殿

殿

製品納入仕様書

工事件名
(現場名)

貴注文番号等

品名

消防設備等表示板

型式 / 仕様

M型標識 アクリル製 / DXタイプ (MDX1 ~ 24)

ご受領日	
ご受領印	

出図年月日

整理番号等

販売

〒530-0053 大阪市北区末広町2番38号



株式
会社



石井マーク

電話：06-6314-1410 FAX：06-6314-2502



製品の寸法形状および仕様を示す図


ただし図中の表記文字は全品番のうち一例(MDX4)のみを示す

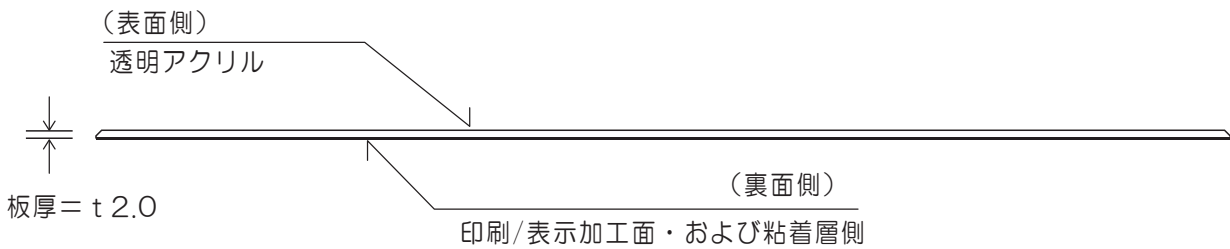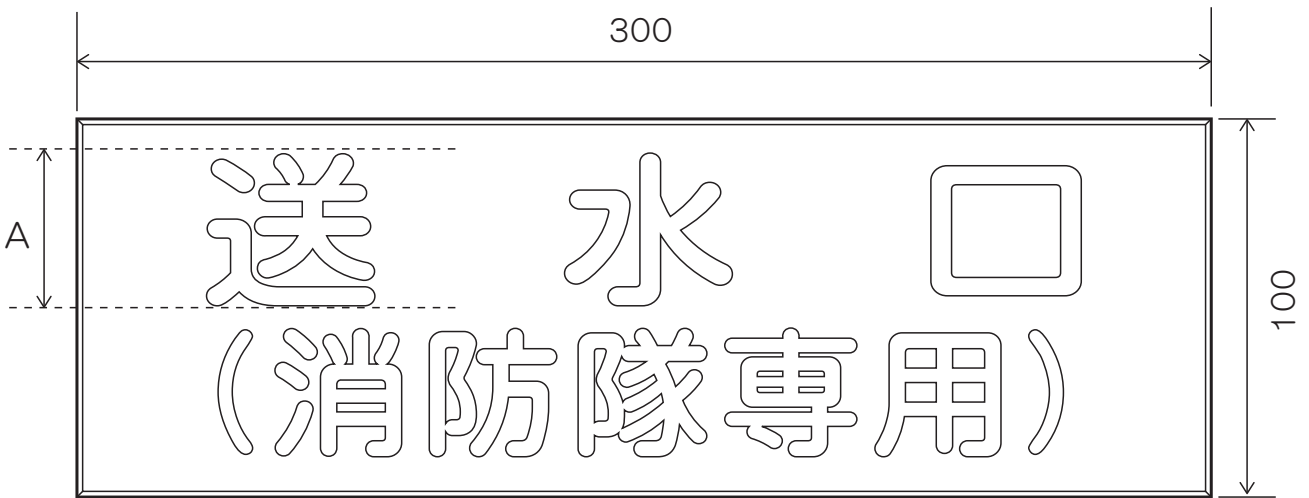

表記方法＝「透明アクリル裏面印刷」

(表示板の裏面より印刷表記し、表記内容は表面側より透明アクリル面を透過して視認できる構造とする)

1. 設備名称を示す表記文字の高さ(A)は30mm以上を標準とする。
ただし併記する補足の表記などはこの限りではなく、明瞭に判読できる任意の寸法とする。
2. 消防用設備に係る表記の下地色は赤色とし、表記文字色を白色とする。
3. 表記文字の書体は「丸ゴシック体」またはそれに等しい外観のものを標準とする。
4. 表示板4辺は面取り加工を施したものを標準とする。
5. 銘板裏面には貼り付けの為の両面テープ加工を施す。
6. 印刷加工品を標準仕様とし、ただし必要によっては機械彫刻等の方法によって表記する。

名称	消防設備等表示板			
型式品番	M型標識 アクリル製/DXタイプ (MDX1~24)			
仕様	外径寸法	外径：W300×H100×t2.0 (mm)		
	材質・加工	t 2.0透明アクリル樹脂板製＋シルクスクリーン等による裏面印刷仕様 4辺面取り加工／裏面粘着テープ加工		
	表記の仕様	色	様式・備考	
		(表層部)	透明	透明アクリル樹脂製(本体材質成型色)
表記下地		赤	板面裏側に印刷等にて着色し、表面より視認される下地部位	
	表記文字	白	板面裏側に印刷等にて表記し、表面より視認される文字部位	
製造	 株式会社 石井マーク®	作図・更新	単位	尺度
		2015/09/09 T.Ishii	(mm)	-

表記文字の一覧を示す図

「M型標識 DXタイプ(MDX1～24)」

アクリル製 / 標準サイズ：300×100×t2.0mm / 赤地に白文字 丸ゴシック体

放水口	送水口	放水口 (消防隊専用)
MDX1	MDX2	MDX3
送水口 (消防隊専用)	採水口 (消防隊専用)	消火水槽
MDX4	MDX5	MDX10
消火栓	屋内消火栓	テスト弁
MDX11	MDX12	MDX13
スプリンクラー (消防隊専用)	消火器	末端試験弁
MDX19	MDX20	MDX22
末端試験弁 (スプリンクラー)	制御弁 (スプリンクラー)	
MDX23	MDX24	

1. 上は表記される文字の内容を示すものであり、色や字形の細部を再現するものではない。
2. 消防設備に関する表示板は下図の例に示す通り、赤地に白の文字で表記されるものとする。
3. これらの表示内容を標準とし、これ以外は必要性に応じて任意のものを表記するものとする。

